


Tiefbau Kabelanlagen


Variante 1: Hausanschluss mit Aussenzählerkasten

Es ist darauf zu achten, dass das Kabelschutzrohr (PE80) entwässert wird, damit kein Wasser in das Gebäude eindringt. Für die Rohrverlegung sowie für die Entwässerung der Anlage ist der Bauherr bzw. der zuständige Architekt verantwortlich. Die Einbauhöhe „EH“ von min. 50 cm bis max. 130 cm ist beim Aussenzählerkasten einzuhalten. Die Grösse des Aussenzählerkastens ist nach Anzahl Zähler und Empfängerplätze bestimmt und wird durch die zuständige Elektroinstallationsfirma nach den gültigen Werkvorschriften bestellt und montiert. Die Eingangsklemmen der Abschlussüberstromunterbrecher bilden die Eigentumsgrenze zwischen der EOH und dem Eigentümer. Die EOH kann bei Nichtbefolgung dieser Weisungen nicht haftbar gemacht werden.

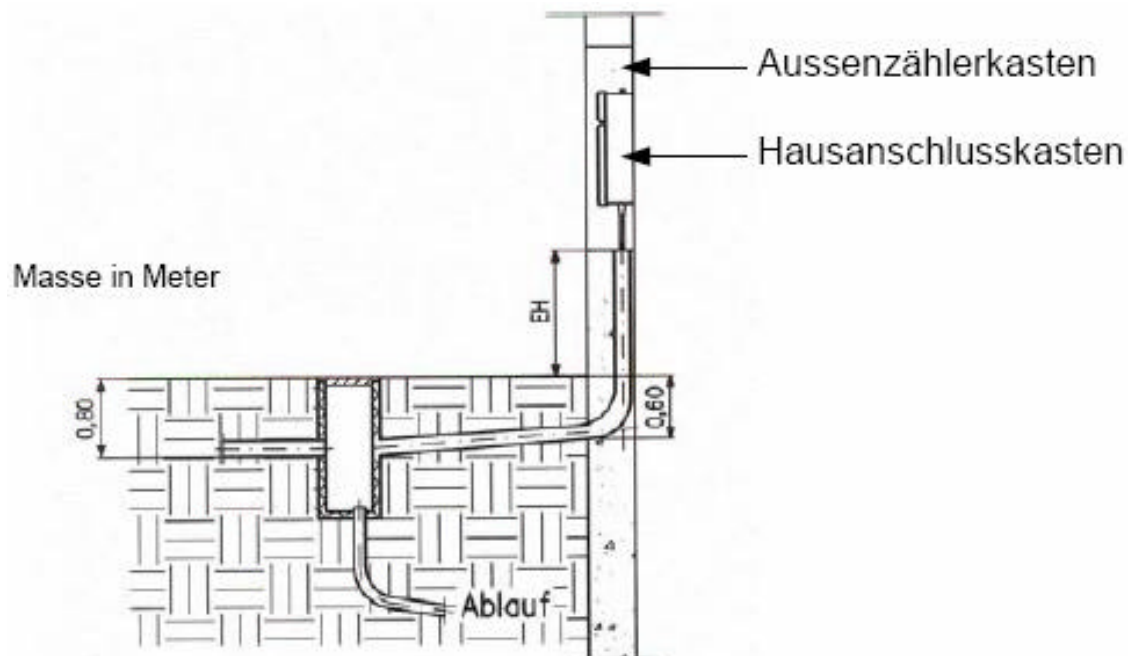

Variante 2: Hausanschluss mit Fernablesung

Es gelten die gleichen Bestimmungen wie sie unter Variante 1 beschrieben sind.

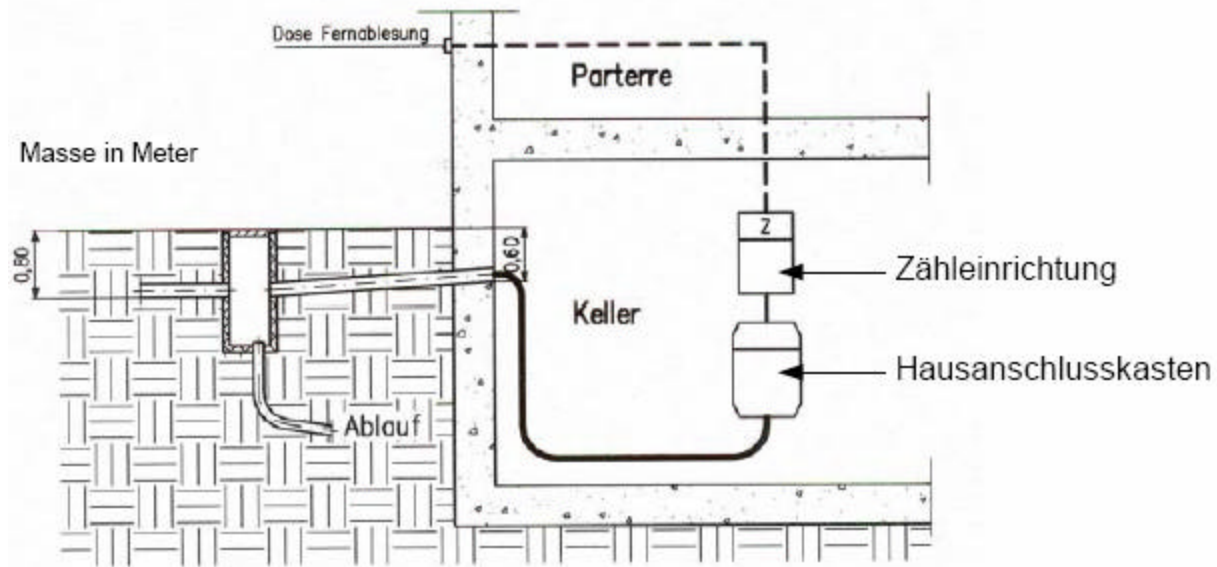

EOH Elektra Oekinggen Halten, Postfach 336
4566 Oekinggen Telefon 032 675 51 55
Internet: www.eoh.ch
E-Mail: info@eoh.ch

